

Požární řád

Areál Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 - Holešovice

Popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti

Společnost Výstaviště Praha, a.s. se zabývá mimo jiné správou areálu Pražské tržnice a organizováním výstav a veletrhů a pořádáním kulturních akcí.

Areál je složen s více objektů s různou formou využití. U těch, které mají stálé nájemce, je požární bezpečnost v souladu s platnou právní úpravou požární ochrany řešena těmito nájemci (např. Penny Market, Norma, Alza atd.).

Budovy jsou většinou jednopodlažní, nosné konstrukce ocelové nebo zděné, časté je použití dřeva..

Činnosti provozované v termínech výstav a ostatních kulturních, společenských a sportovních akcí jsou začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Mimo termíny výstav a ostatních kulturních, společenských a sportovních akcí jsou provozované činnosti začleněny do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

Požárně technické charakteristiky vybraných látek

V prostorech se nachází pevné hořlavé látky ve formě kartonu, dřeva, nábytku....

Látka	Základní složka	Výhřevnost (kJ/kg)	Teplota vznícení (°C)	Objemová hmotnost (kg/m ³)	Rychlost odhořívání (kg/m ² /min)	Vznik nebezpečných látek	Lineární rychlost šíření požáru (m/min)	Hasivo
Dřevěné obložení, nábytek	dřevo, spojené syntetickými nebo minerálními pojivy	17 000 – 21 000	310 - 340	300 - 1 200	0,40 - 0,50	CO ₂ , CO formaldehyd	0,6	voda, prášek, pěna
Textilní podlahová krytina	vlna, bavlna, umělé materiály	22 600	440	1 380	1,1	CO ₂ , CO, NO ₂ , NH ₄	0,97 (index šíření plamene po povrchu 48 mm/min)	voda, prášek, pěna
Papír	papír	19 000 - 22 000	220	300 - 650	0,7 – 1,6	CO ₂ , CO	1,2	voda, prášek, pěna
Kabelové izolanty	Izolace umělé materiály	/	440	/	/	CO ₂ , CO, NO ₂ , NH ₄ , Dusík, oxidy síry, toxické zplodiny	0,5	voda, prášek, pěna
Čalounění a části nábytku	polyuretanová pěna	29 500	480	60	1,90	CO ₂ , CO, NO ₂ , NH ₄ , toxické zplodiny hoření, plastická deformace při teplotě > 80 °C	0,6	voda, prášek, pěna

Látka	Základní složka	Výhřevnost (kJ/kg)	Teplota vznícení (°C)	Objemová hmotnost (kg/m ³)	Rychlost odhořívání (kg/m ² /mi n)	Vznik nebezpečných látek	Lineární rychlost šíření požáru (m/min)	Hasivo
Guma, gumové výrobky	kaučuk + plnidla	35 000	440	1000	0,55	CO ₂ CO oxidy síry, saze	0,8	voda, pěna, prášek
Plasty, plastické hmoty, izolace	izolace umělé materiály	/	440	/	/	CO ₂ , CO, NO ₂ , NH ₄ , Dusík, oxidy síry, toxické zplodiny	0,5	voda, prášek, pěna

Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Nejvýše přípustné množství látek není blíže specifikováno (je dáno jenom nahodilým požárním zatížením).

Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- Dodržovat veškeré písemné pokyny k zajištění požární bezpečnosti objektu.
- Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na určených místech.
- Dodržovat stanovené lhůty pro revize elektrických zařízení.
- Nepřipustit provádění zásahů do instalovaných technických a elektrických zařízení bez příslušné kvalifikace.
- Dbát zvýšené pozornosti při manipulaci s hořlavými kapalinami.
- V celém objektu trvale udržovat pořádek, na únikových cestách neskladovat žádný materiál, místo před vypínači přívodu el. energie, hlavního uzávěru vody musí zůstat trvale volné.
- Nepřipustit poškození instalovaných zařízení požární ochrany, jakékoliv závady a poškození ihned oznámit a zajistit nápravu.
- Neustále kontrolovat, zda je objekt v požárně bezpečném stavu.
- Zákaz provádění svařčských prací bez příkazu ke svařování a stanovení protipožárních opatření dle požadavku vyhlášky MV č. 87/2001 Sb.
- Dodržovat bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů.
- Dodržovat stanovené lhůty pro revize elektrických zařízení a nástrojů; nepřipustit provádění neodborných zásahů do instalovaných technických a elektrických zařízení. Elektrická a technická zařízení smí obsluhovat a udržovat pouze osoby s požadovanou kvalifikací a planým oprávněním.
- Hořlavé kapaliny je zakázáno ukládat ve společných a v podzemních prostorách objektu, zakazuje se skladování většího množství hořlavých kapalin v objektu.
- Nádoby s hořlavými plyny nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve s propan-butanem, svařovací soupravy) se nesmí ukládat ve společných prostorách, kancelářích, v prostorách pod úrovní okolního terénu atd.

- Je zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci se zařízením, stroji a přístroji ke které nebyla osoba řádně proškolená a nemá případné oprávnění k manipulaci.

Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti

Za dodržování stanovených podmínek v daném požárním řádu a předpisů o požární ochraně v prostorech společnosti odpovídá statutární zástupce.

Je-li tento prostor pronajat jinému subjektu pro konání konkrétní akce, odpovídá za dodržování stanovených podmínek v daném požárním řádu a předpisů o požární ochraně v tomto objektu nájemník.

V případě vzniku požáru je každý povinen uhasit požár všemi dostupnými hasebními prostředky nebo zamezit jeho šíření. Každý vzniklý požár je potřeba ohlásit ohlašovně požáru areálu, případně operačním středisku HZS hl. m. Prahy.

Každý je povinen postupovat v souladu s požárními poplachovými směrnicemi a požárním evakuačním plánem.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- dveře na únikových cestách musí být trvale průchozí, nesmí dojít k omezení úniku a evakuaci osob;
- únikové cesty a únikové východy musí být řádně označeny bezpečnostními značkami (nejlépe fotoluminiscenčními);
- na únikových cestách a před únikovými východy nesmí být skladován ani krátkodobě umístován žádný materiál, který by tvořil na dané únikové cestě překážku unikajícím osobám a který by snižoval průchozí šířku únikové cesty;
- únikové východy musí být odemčeny nebo mechanismus jejich ovládání musí být zvolen takovým způsobem, aby je unikající osoba mohla v případě vzniku nebezpečí kdykoliv použít;
- nebezpečná místa – snížené stropy, překážky na komunikacích, schodišťové stupně jsou označeny bezpečnostním šrafováním;
- na dostupném a viditelném místě jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice.

Přehled o umístění věcných prostředků po a požárně bezpečnostních zařízení

V prostorech jsou umístěny tyto věcné prostředky PO:

Hasicí přístroje v počtech stanovených pro jednotlivé objekty (doporučeno 1 kus HP na každých 200 m² objektu).

V prostorech jsou umístěna tato požárně bezpečnostní zařízení:

Hadicové systémy se zploštitelnou hadicí, požární detekce.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

V prostorech areálu Pražské tržnice je umístěno značení směrů úniku včetně značení nad dveřmi únikových východů. Hlavní uzávěry a vypínače medií jsou opatřeny významovou bezpečnostní tabulkou. Hlavní vypínač elektrické energie je dále opatřen výstrahou „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“.

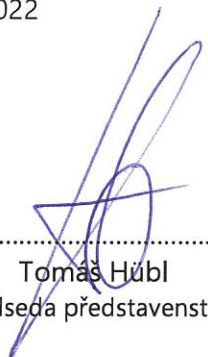
Příloha požárního řádu

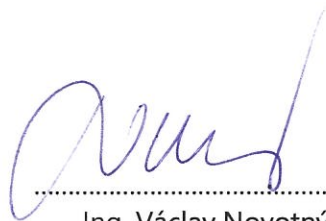
Seznam členů preventivní požární hlídky, včetně pokynů pro její činnost, pokud je stanovena (při akcích).

Odpovědnost

Za požární bezpečnost prostorů odpovídá statutární orgán provozovatele činností ve zmíněném objektu.

V Praze dne 31. 03. 2022


.....
Tomáš Hůbl
předseda představenstva


.....
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

Zpracoval: Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v PO, Inženýring PO a BOZP, s.r.o.
číslo osvědčení MV ČR: Z – 195/2000 